

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области от 22.05.2024 № 738-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году»

АКТ

**готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году**

составлен «27» июня 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 35

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32

3. Фактический адрес:

620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32; ул. Менжинского, 2;

620140, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 79

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания

г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32 - 1985 г.;

г. Екатеринбург, ул. Менжинского, 2 - 1960 г.;

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 79 - 2021 г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Никандрова Елена Александровна, +7(343)341-84-00; +7(343)229-04-43

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Распоряжением Администрации Кировского района города Екатеринбурга «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Кировского района города Екатеринбурга к новому 2024/2025 учебному году» от 10.06.2024 № 341/46/64

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Карева Е.Б., заместитель Главы Администрации Кировского района

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Суворова О. С., начальник Управления образования Кировского района

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Кырманова Д. Г., ведущий специалист Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора: начальник отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской области, Сбродов С.В., майор внутренней службы

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области: инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбург-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Ионова Е. А., старший лейтенант полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области: Новоселова К.А., лейтенант полиции

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов): Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации Общероссийского профсоюза образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: Кочетов А.Н., инженер-строитель МКУ «ЦБ и МТО» Кировского района

от Государственного пожарного надзора: старший инспектор НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Гамаюнова В.В., старший лейтенант внутренней службы

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):
Никандрова Е.А., директор МАОУ гимназия № 35
 от администрации образовательной организации Свердловской области

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся:
комбинат питания «Школьно-Базовый», Умников А.А, заместитель директора

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:









от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 35

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году готова (готова/не готова)

Председатель комиссии:	<u>Трушкова Е.А.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
Заместитель председателя комиссии:	<u>Суворова О. С.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
Секретарь комиссии:	<u>Кырманова Д. Г.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
Члены комиссии:	<u>Гевличева М.Л.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
	<u>Сбродов С.В.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
	<u>Кочетов А.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
	<u>Ионова Е.А.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)
	<u>Новоселова К.А.</u> (Ф.И.О.)	<u></u> (подпись)

Гамаюнова В.В. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Умников А.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Никандрова Е.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
 ЕКАТЕРИНБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ
 ГИМНАЗИЯ № 35
 (МАОУ гимназия № 35)
 620137 г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32,
 телефон: (343)341-84-00, факс: (343)360-14-68,
 E-mail: gym35@mail.ru

И.О. Начальнику
 Отдела надзорной деятельности и
 профилактической работы МО «г
 Екатеринбург управления надзорной
 деятельности и профилактической
 работы главного управления
 подполковнику внутренней службы
 Пинягину П.В

ИСХ. № 335 25 ИЮН 2024

Уважаемый Павел Владимирович!

По итогам проверки, и с целью выполнения предписания по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения требований пожарной безопасности № 674/1/1 от 16.06.21 года администрация МАОУ гимназия № 35 сообщает Вам о выполнении пунктов данного предписания:

№ п/п	Содержание нарушений	№ нормативного документа	Сроки устранения по предписанию	Отметка о выполнении/причины не выполнения
	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод), в том числе на технические средства, функционирующие в составе имеющихся на объектах систем, а также результаты пусконаладочных испытаний систем (акты ввода систем в эксплуатацию, акты о наличии неисправностей в системах, проектная документация на ВПВ).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный» п.1.10, п.1.12; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7;	03.04.2023	Выполнено.
	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены на высоте более 1,5 метров, от пола до их верха	Ст.4.6. ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	03.04.23	Выполнено

		ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1. ст.46, СП 9.13130.2009 Техника пожарная, Огнетушители. Требования к эксплуатации п.4.2.7.		
На планах эвакуации на случай возникновения пожара планировка не соответствует действительности	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Ст.4,6. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ Р 12.2.143-2009; ППР от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.5.	03.04.23	Выполнено, план эвакуации откорректирован и исправлен	
Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ст.88. п. 1, табл 23, 24 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.04.23	Выполнено. Окно в актовЫй зал заложено кирпичом.	
При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. К моменту	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54., РД-00902-96 «Система руководящих документов». Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт п.1.10., п.1.12. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.5.1.7.	03.04.23	Выполнено частично. ООО «ПолиКом-А» ежемесячно проводит технические испытания системы АПС на работоспособность. Бюджетное финансирование на выполнение замены АПС по адресу Июльская,32, планируется на 2024 год	

достижения предельного руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы.	системой состояния			
--	--------------------	--	--	--

Директор МАОУ гимназии № 35



Е.А. Никандрова

Исполнитель: Плесовских ОВ.
8(904) 385 - 27 - 96

АКТ
о проведении испытаний систем противопожарной защиты

г. Екатеринбург

«07» 05 2024г.

Организация: МАОУ гимназия №35

Объект: Гимназия №35, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 79

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Зам. дир. по АХЧ Шарина ЮС (ФИО, должность)

Сервисной организации, проводящей техническое обслуживание системы:

ООО «СвязьЛайн Инжиниринг», Князев Кирилл Геннадьевич, техник (ФИО, должность)

Провела проверку работоспособности систем противопожарной защиты и установила:

1. Обслуживающей организацией предъявлены к проверке установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматической установки водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматики дымоудаления, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы контроля и управления доступом паркинга, видеонаблюдения обслуживаемые в рамках договора на техническое обслуживание (нужное подчеркнуть)
2. Работы по техническому обслуживанию выполняются ООО "СвязьЛайн Инжиниринг"

Заключение комиссии

Система противопожарной защиты находится в исправном / не исправном состоянии

работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы выполняются согласно регламенту и графику производства работ, указанному в договоре технического обслуживания.

Представитель заказчика

ЮС Шарина

Представитель сервисной организации ООО «СвязьЛайн Инжиниринг»



ООО «ПолиКом-А»

ИНН 6660148290, КПП 667001001, 620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 42, 32, р/сч 40702810216260100900 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674, ОКОНХ 71100, ОКПО 55172202, тел. (343) 369-02-61

АКТ

Проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре

Дата 14.05.2024г.

Наименование объекта: МАОУ Гимназия №35

Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Шаварская, 32

№ п/п	Наименование работ	Отметка о выполнении
1	Внешний осмотр состояния частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора: извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.	<i>выполн.</i>
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе).	<i>выполн.</i>
3	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания рабочего ввода на резервный.	<i>выполн.</i>
4	Проверка напряжения в лучах (приемно-контрольного устройства).	<i>выполн.</i>
5	Проверка работы системы от извещателей.	<i>выполн.</i>
6	Проверка работы системы на срабатывание при обрыве или коротком замыкании.	<i>выполн.</i>
7	При выявлении неисправностей производится дефектация оборудования и выставляется счет на ремонтные работы.	—
8	Оформление документации, заполнение журнала по эксплуатации и обслуживанию АПС.	<i>выполн.</i>
9	Техническое состояние: <u>Сигнализация в рабочем состоянии. Оповещение в работе. Системы в м.ч.с. уходят</u>	

Представитель Исполнителя
Техник АПС _____



Представитель Заказчика _____

С.С. Сидоркин

ООО «ПолиКом-А»

ИНН 6660148290, КПП 667001001, 620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 42, 32, р/сч 40702810216260100900 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674, ОКОНХ 71100, ОКПО 55172202, тел. (343) 369-02-61

АКТ

Проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре


Дата 17.05.2024 г.

Наименование объекта: МАОУ Гимназия №35

Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Момчицкого, 2

№ п/п	Наименование работ	Отметка о выполнении
1	Внешний осмотр состояния частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора: извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.	<i>выполн.</i>
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе).	<i>выполн.</i>
3	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания рабочего ввода на резервный.	<i>выполн.</i>
4	Проверка напряжения в лучах (приемно-контрольного устройства).	<i>выполн.</i>
5	Проверка работы системы от извещателей.	<i>выполн.</i>
6	Проверка работы системы на срабатывание при обрыве или коротком замыкании.	<i>выполн.</i>
7	При выявлении неисправностей производится дефектация оборудования и выставляется счет на ремонтные работы.	—
8	Оформление документации, заполнение журнала по эксплуатации и обслуживанию АПС.	<i>выполн.</i>
9	Техническое состояние: <u>Сигнализация в рабочем состоянии. Оповещение в работе. Систем в лице уездит.</u>	

Представитель Исполнителя
Техник АПС _____

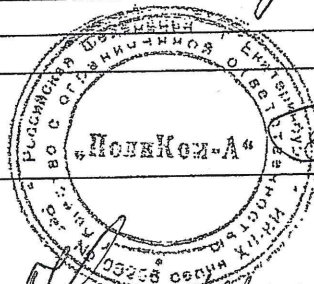

Представитель Заказчика _____

Шарипов
Шарипов



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Свердловской области)

Шейнкмана 84, г. Екатеринбург, 620014
тел.8(343)346-12-60, 346-12-70, факс 8(343)346-12-54

Директору

МАОУ гимназия № 35

Е.А. Никандровой

gymn35@mail.ru

19.08.2022 № ИВ-226/4-8-2374
на № В-226-12455 от 17.08.2022

Об отсрочке исполнения решения

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской рассмотрев Ваше заявление (ходатайство) вх. № В-226-12455 от 17.08.2022 сообщает, что в соответствии с положением статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не возражает об отсрочке исполнения сроков предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.06.2021 № 674/1/1 и учитывая характер, указанных в предписании нарушений, принимает решение об отсрочке исполнения предписания (решения) от 16.06.2021 № 674/1/1 до **03.04.2023**.

Начальник отдела надзорной деятельности
профилактической работы МО «г. Екатеринбург»
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
подполковник внутренней службы

М.М. Ганин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 237B6C8AE6953DBC54F7468B9396496B42B1
Владелец: Ганин Михаил Михайлович
Действителен с 12.08.2021 по 12.11.2022

Заплатин Александр Андреевич
8(343)362-42-52

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области
620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание № 674/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному образовательному учреждению
гимназии № 31**

Законному представителю юридического лица

Директору МАОУ – гимназии № 31

Никандровой Елене Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 674 от «12» мая 2021 года, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиланом Э. И., **16.06.2021г. проведена плановая выездная проверка** в отношении МАОУ гимназия № 35, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32

совместно с: директором Никандровой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный» п.1.10, п.1.12; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7	01.04.2022г.	

	состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (автоматическая установка пожарной сигнализации, система смонтирована в 2001 году).			
2.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод), в том числе на технические средства, функционирующие в составе имеющихся на объектах систем, а также результаты пусконаладочных испытаний систем (акты ввода систем в эксплуатацию, акты о наличии неисправностей в системах, проектная документация на ВПВ).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; ГОСТ Р 57974-2017 «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;	01.04.2022г.	
3.	огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг установлены на высоте более 1,5 м от пола до их верха (по факту 1,95 м).	ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.2.7;	01.04.2022г.	
4.	на планах эвакуации на случай возникновения пожара, планировка помещений не соответствует действительности.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 ст.4,6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5;	01.04.2022г.	
5.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение книгохранилища,	ст. 88, п. 1, табл. 23, 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.04.2022г.	

находящееся на 3-м этаже, не разделено от помещения радиорубки с наличием рабочего места и актового зала).			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.


Старший инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Михайлян Э.И.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

"16" июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"16" июня 2021г.

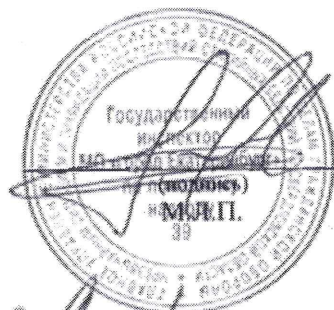

(Handwritten signature)

(должность, фамилия, инициалы)